



Управление образования Администрации  
муниципального образования  
«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  
(МАОУ «Октябрьская СОШ»)

427006, Удмуртская Республика, с. Октябрьский, 39 тел. 8(3416) 59-00-28, e-mail: oksosh\_zav@mail.ru  
ИНН 1808701111 КПП 184101001 р/с 40701810200001000054 БИК 049401001  
Отделение – НБ Удмуртской Республики, л/с 30328080031 в Управлении финансов Завьяловского района УР

11.12.2023 № 213

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ведущему специалисту-эксперту отдела  
санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по УР  
Зориной К.Н.

**Отчет об устранении нарушений требований санитарного законодательства**

Во исполнение предписания от 07.12.2023 года № 2517 сообщаем о предпринятых мерах:

№ п/п	Вид нарушения	Принятые меры
1	В соответствии п.8.1.2, приложения №9, табл.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 при организации питания детей возрастной категории 12 лет и старше обеспечить соблюдение массы порций закуски(холодного блюда) (салат, овощи и т.п.) 100-150г. Срок устранения нарушений до 25.12.2023г.	Меню приведено в соответствие. Копия меню от 08.12.2023г. прилагается.

Приложения:

1. Копия меню от 08.12.2023г.

Директор школы

Е.Л. Букреева



**Управление образования  
Администрации муниципального образования  
«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  
(МБОУ «Октябрьская СОШ»)**

427006, Удмуртская Республика, с. Октябрьский, 39 тел. 8(3416) 59-00-28, e-mail: [oksosh\\_zav@mail.ru](mailto:oksosh_zav@mail.ru)  
ИНН 1808701111 КПП 184101001 р/с 03234643945160001300 БИК 019401100

Отделение – НБ УР банка России/УФК по УР г.Ижевск, л/с 20283ЛЦ9951, 21283ЛЦ9951 в Управлении финансов Администрации Завьяловского района УР






29.07.2024 № 154



На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному специалисту-эксперту отдела  
эпидемиологического надзора Управления  
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике  
К.Н. Зориной






Отчет.

В дополнение к отчету (от 03.07.2024 г. №147) на предписание №2516 от 07.12.2023 г. сообщаем о проведенных мероприятиях:

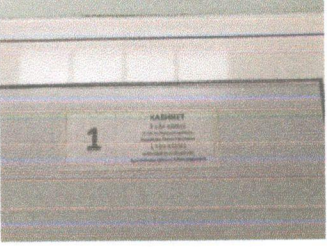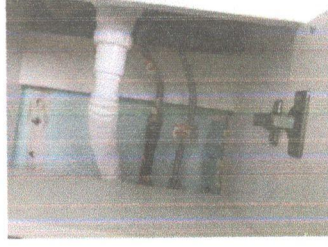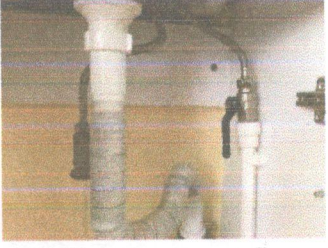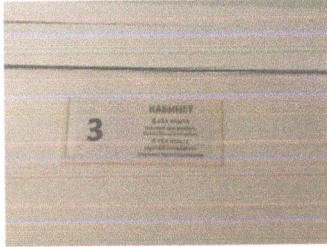
№п/п	Пункт предписания №2516 от 07.12.2023	Проведенные мероприятия
1	В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 5 кабинетов начальных классов обеспечить горячим водоснабжением, 2 кабинета начальных классов (№15, 16) обеспечить раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения, кабинет №12 (ИЗО, технология) обеспечить горячим водоснабжением, туалетные помещения для мальчиков и девочек на 2 этаже обеспечить горячим водоснабжением. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.	Учебные кабинеты начальных классов №№1,2,3,4,5 обеспечены горячим водоснабжением      

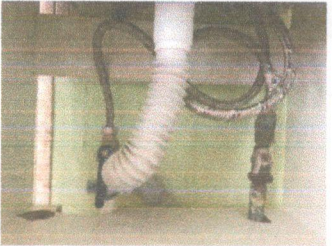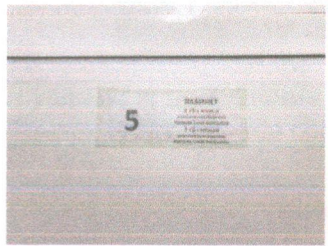



Учебные кабинеты начальных классов №№15,16  
оборудованы раковинами, обеспечены холодным и  
горячим водоснабжением,

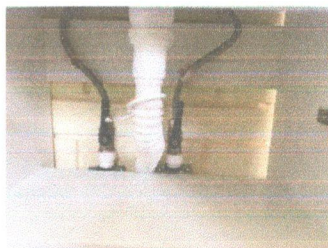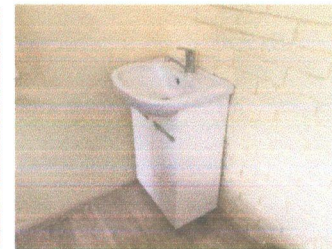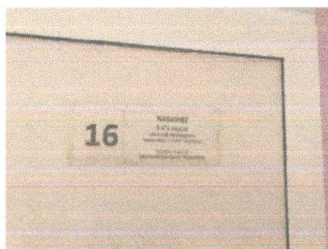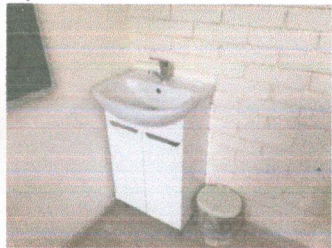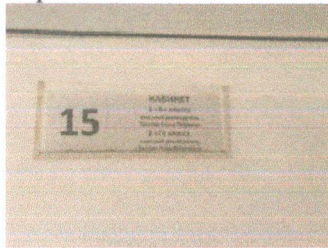

Кабинет изобразительного искусства и технологии  
№12 обеспечен горячим водоснабжением

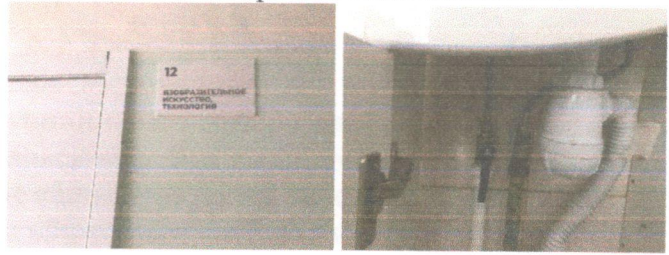

Туалетные помещения для мальчиков и девочек на  
2 этаже обеспечены горячим водоснабжением

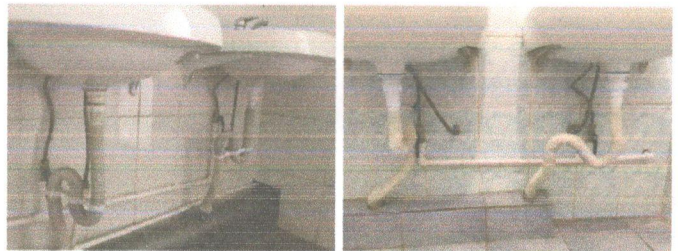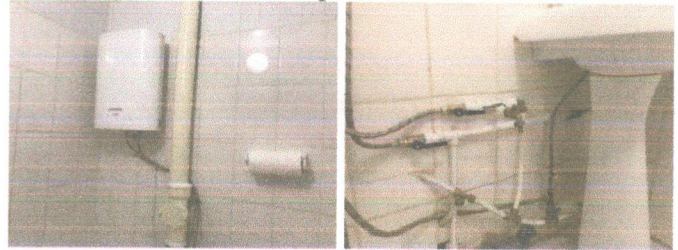

И.о директора школы

Н.В. Ахметазијева



**Управление образования  
Администрации муниципального образования  
«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  
(МБОУ «Октябрьская СОШ»)**

427006, Удмуртская Республика, с. Октябрьский, 39 тел. 8(3416) 59-00-28, e-mail: oksosh\_zav@mail.ru  
ИНН 1808701111 КПП 184101001 р/с 03234643945160001300 БИК 019401100

Отделение – НБ УР банка России/УФК по УР г.Ижевск, л/с 20283ЛЦ9951, 21283ЛЦ9951 в Управлении финансов Администрации Завьяловского района УР


03.07.2024 № 147


На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному специалисту-эксперту отдела  
эпидемиологического надзора Управления  
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике  
К.Н. Зориной

Отчет.

В ответ на предписание №2516 от 07.12.2023 г. сообщаем о проведенных мероприятиях:

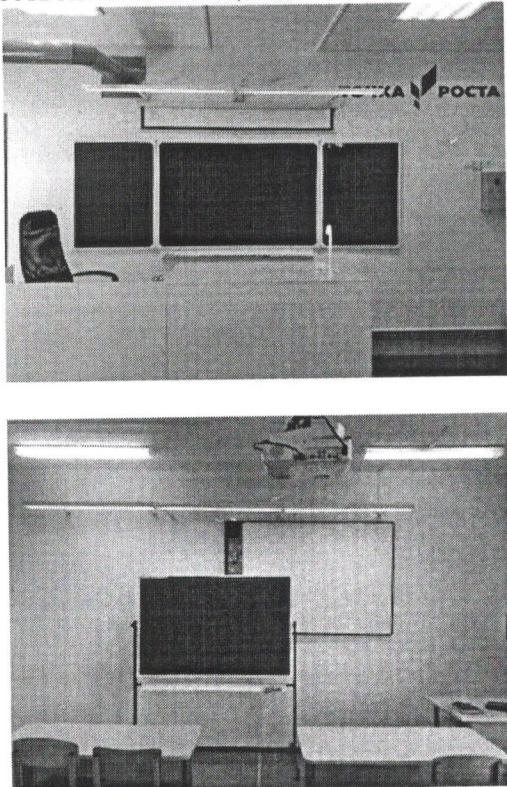№п/п	Пункт предписания №2516 от 07.12.2023	Проведенные мероприятия
1	В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в учебном кабинете №7 (химия, биология) на середине доски и в кабинете №14 (информатики) на середине доски обеспечить уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов (не менее 500 лк). Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.	Классные доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения.  Уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №7 – 864 лк, в кабинете №14 – 656 лк. Скан протокола измерения искусственной

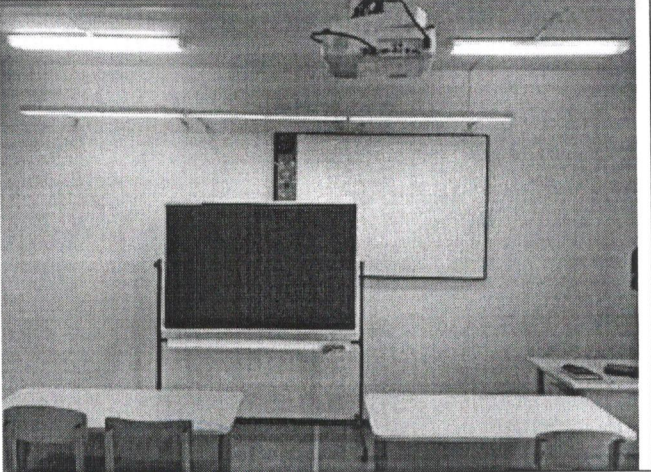		освещенности от 10.06.2024 г. №217-О прилагается.
2	В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 5 кабинетов начальных классов обеспечить горячим водоснабжением, 2 кабинета начальных классов (№15, 16) обеспечить раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения, кабинет №12 (ИЗО, технология) обеспечить горячим водоснабжением, туалетные помещения для мальчиков и девочек на 2 этаже обеспечить горячим водоснабжением. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.	Заключен контракт на выполнение работ по устройству ХВС, ГВС, канализации от 25.06.2024 г. №0813500000124009671 (скан прилагается).
3	В соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете №4 выполнить ремонт пола. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.	Направленно письмо в Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» о выделении средств на ремонт пола от 01.07.2024 №145 (скан прилагается)
4	В соответствии п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики меловую доску оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.	

Директор школы



Е.Л. Букреева